


Schallabsorptionsgrad nach EN 20 354*

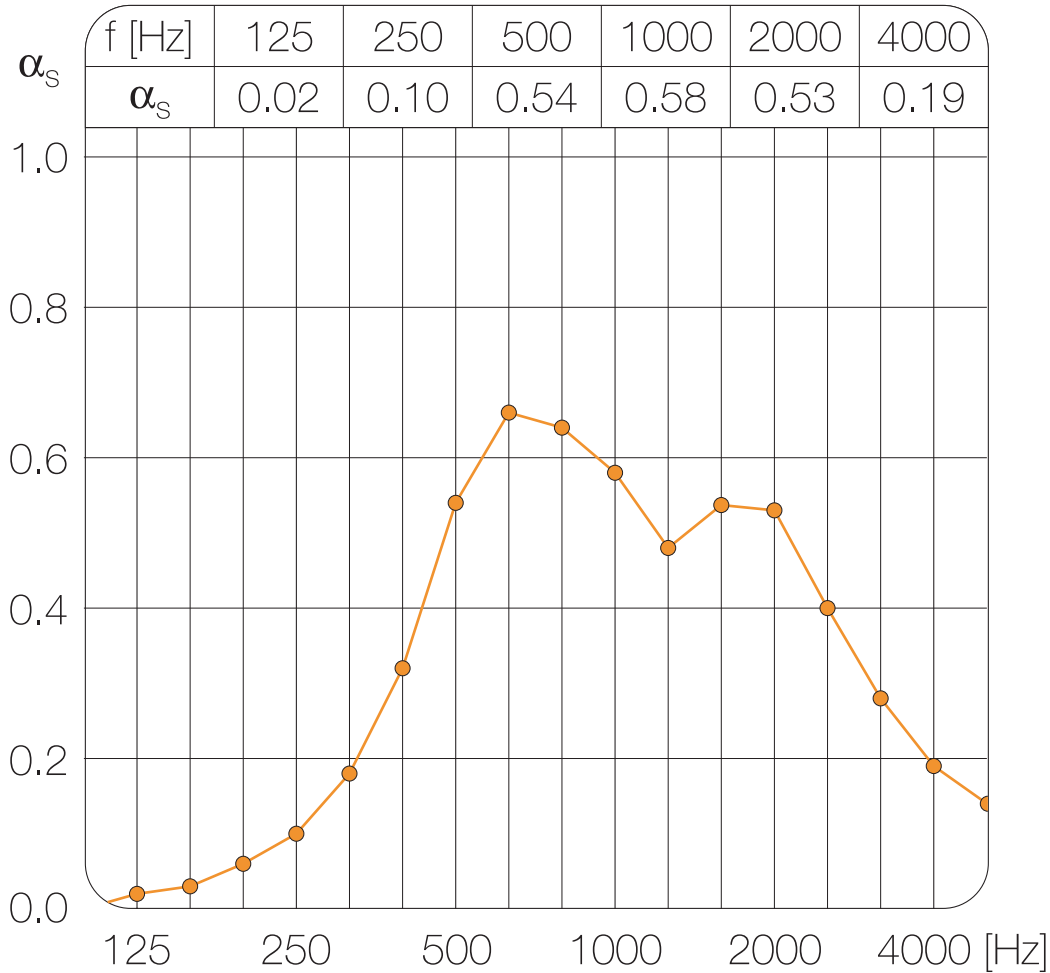

Prüffläche: 12.0 m²
 Hallraum Volumen: 214.3 m³
 Prüfschall: rosa Rauschen

Hinweis:
 Die Computersimulation basiert auf einer Berechnung (in Anlehnung an prEN 12354-6) sowie einer Anpassung an Messwerte aus dem Hallraum (geprüft nach EN 20 354)

*Da der Aufbau der Leuchten bei allen Modellen indentisch ist, ergibt sich ein entsprechend identisches Diagramm.